


1. **Freihaltung** im Umkreis von 1,0 m:
  - Hydranten
  - Verteiler/Schaltanlagen der Energie- und Wasserversorgung
  - Feuerwehrezufahrten
  
2. **Absicherung der behelfsmäßigen Strom- und Wasserleitungen** (=> Stolpergefahr)  
lichte Durchfahrtshöhe: 3,50 m
  
3. **Sicherheitsabstand** feuergefährlicher Verkaufsstände zu angrenzenden Gebäuden  
mind. 2,50 m oder Bekleidung (Abnahme Brandschutzdienststelle)
  
4. **Einhaltung VDE-Bestimmungen** bei allen elektrischen Einrichtungen
  
5. **Druckgasflaschen mit Flüssiggas/brennbaren Gasen**
  - Vorlage Prüfbescheinigung, mind. alle 2 Jahre durch Sachkundigen zu prüfen.
  - max. 2 x 11 kg; Standsicherheit; keine Lagerung von Reserve- oder leeren Flaschen;  
Flaschenschränke und Kennzeichnung; Rettungswege frei
  - Verbot von flüssiggasbetriebenen Beleuchtungen, Aufstellung von Heizgeräten mit  
Sicherheitsabstand mind. 0,5 m bzw. Herstellerangaben
  - Sicherheitseinrichtungen

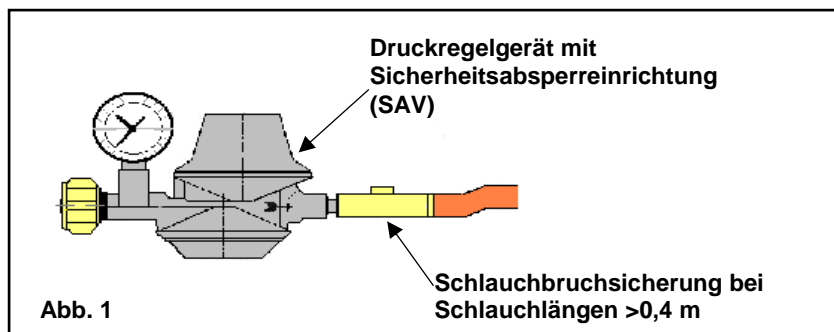

- a) Rohr-/Schlauchleitungen bis max. 0,40 m: Sicherheitsabsperrenteil und –abblaseventil
- b) Leitungen länger als 0,40 m: zusätzlich zu a) noch Schlauchbruchsicherung

6. **Feuerlöscher** an jedem Stand mit Koch-, Back-, Grill-, Wärmegerät oder Feuerstelle, bei Fritteusen zusätzlich ein Fettbrandlöscher.  
Nachweis Überprüfung Funktionsfähigkeit mind. alle 2 Jahre durch Sachkundigen.